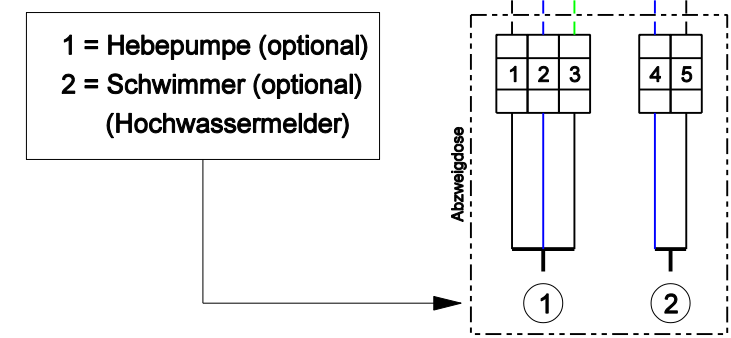

**Stromzuführung bauseits**  
 Schuko-Steckdose 230 V AC  
 nicht höher als 10 A absichern.  
 Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA  
 ist vorzuschalten!  
 Die Steuerung wird dann über den  
 mitgelieferten Stecker an das Stromnetz  
 angeschlossen.


**Achtung!**  
 Gerät vor dem öffnen  
 spannungsfrei schalten!  
 Gerät darf nur durch eine  
 Elektrofachkraft  
 angeschlossen werden!



K3 = Relais für V (Verdichter)

|                    |           |                                                      |                                                                                       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum:             | Version:  | <b>KLEMMENBELEGUNGSPLAN</b>                          |  |
| 18.08.15           | a         |                                                      |                                                                                       |
| Bearbeiter:        | Freigabe: | Objekt: <b>Techniksat Bluemartin (Version: 2015)</b> | Maßstab:<br>1 : 1                                                                     |
| Schm.              |           |                                                      |                                                                                       |
| Datei:             |           | JDK 200 - JDK 400 in NKT 00 Säule                    |                                                                                       |
| klp blm 08 15 as00 |           |                                                      |                                                                                       |