



Wirbelschwebbett-Techniksatz "Bluemartin" Ein- und Zweibehälteranlagen (Version ab 01/2015)

Klemmenbelegungsplan der Computersteuerung "bluecontrol"



Stromzuführung bauseits
Schuko-Steckdose 230 V AC
nicht höher als 10 A absichern.
Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA
ist vorzuschalten!
Die Steuerung wird dann über den
mitgelieferten Stecker an das Stromnetz
angeschlossen.

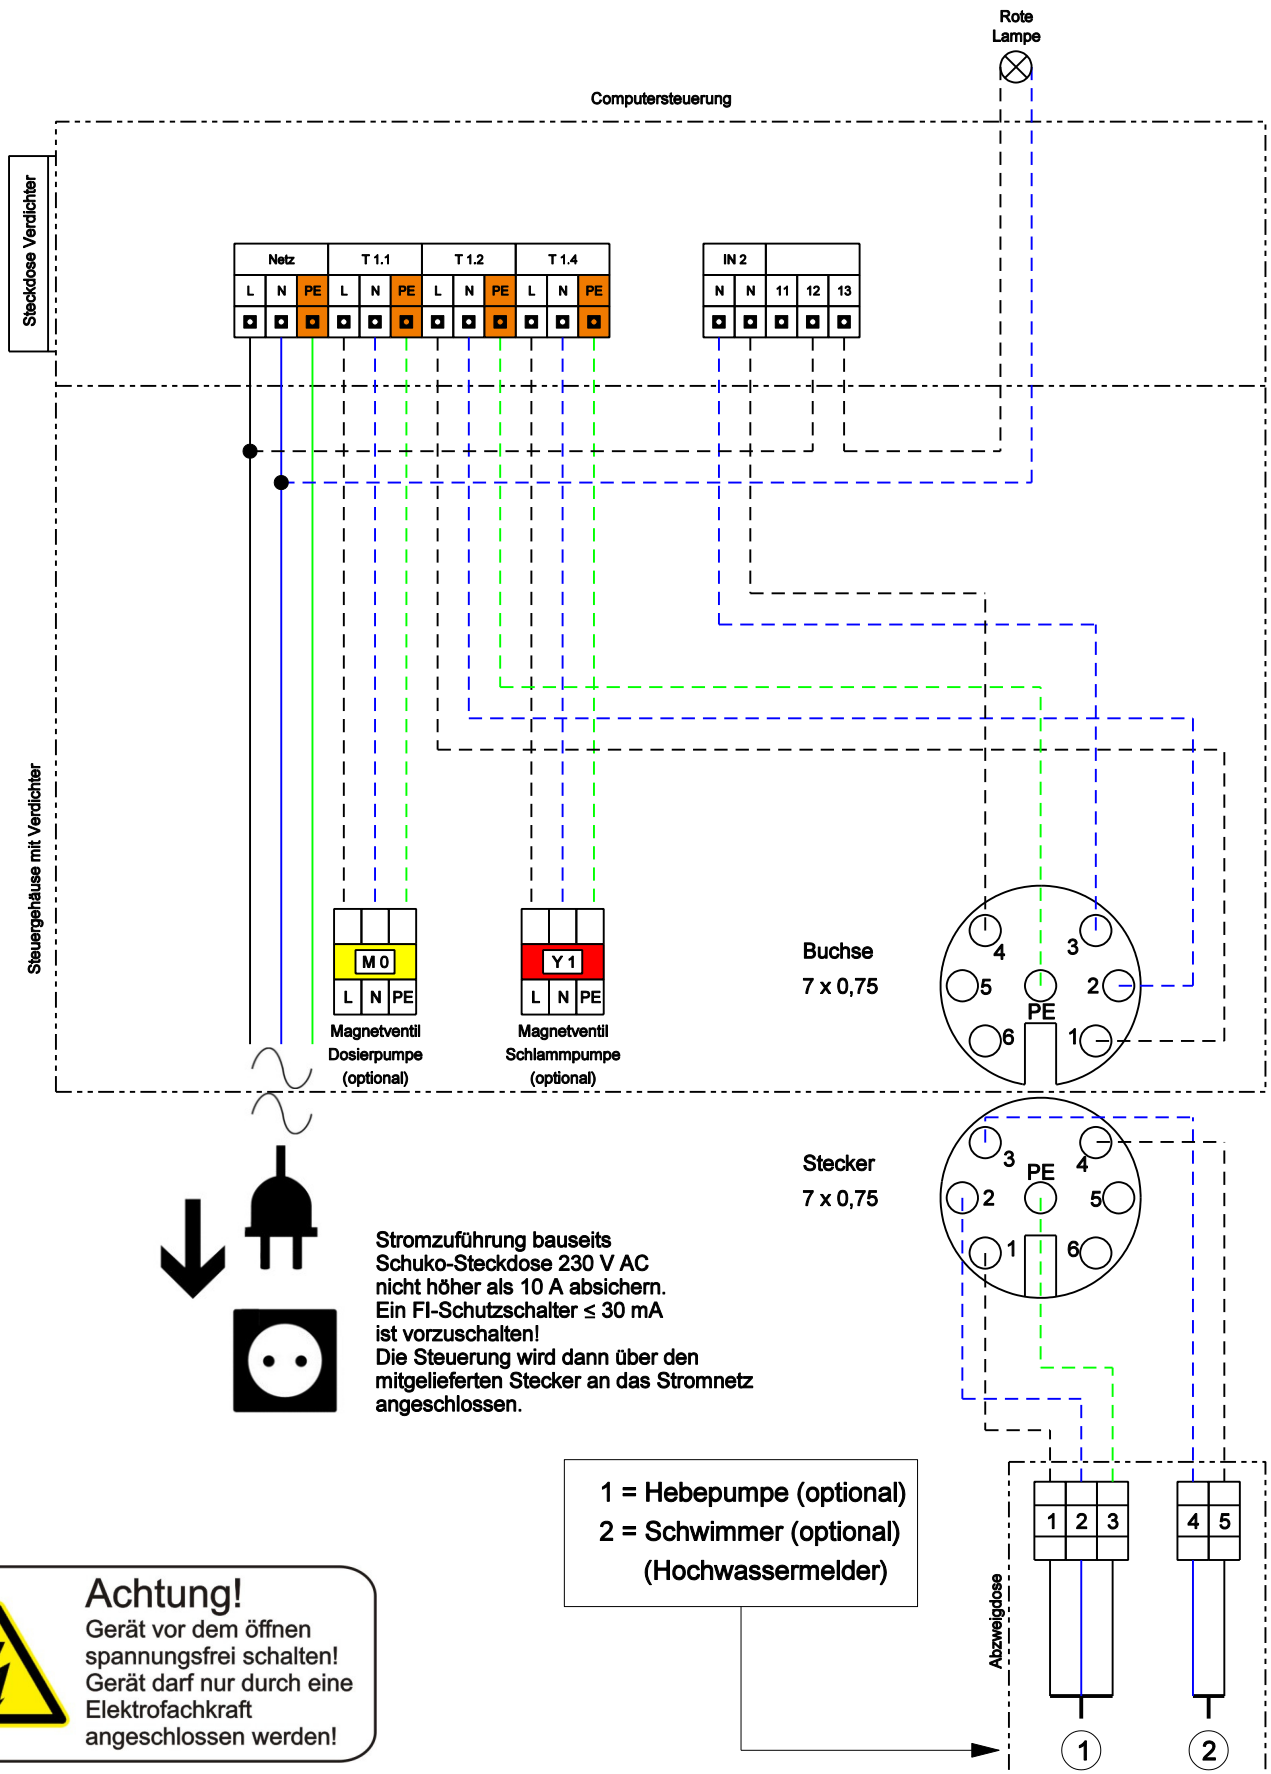

Achtung!

Gerät vor dem öffnen
spannungsfrei schalten!
Gerät darf nur durch eine
Elektrofachkraft
angeschlossen werden!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Maßstab:
klp bluem 01 15.dgn	14.04.15	a	T. S.	-

Technische Änderungen vorbehalten!