



SBR-Techniksat "BUBBLER PLUS" EP (Vers. 2017)

- Einbehälter - Zwei-/Dreikammer - Anlagen
- Zweibehälter - Zwei-/Dreikammer - Anlagen
- Dreibehälter - Dreikammer - Anlagen

Klemmenbelegungsplan der Computersteuerung "ecocontrol"

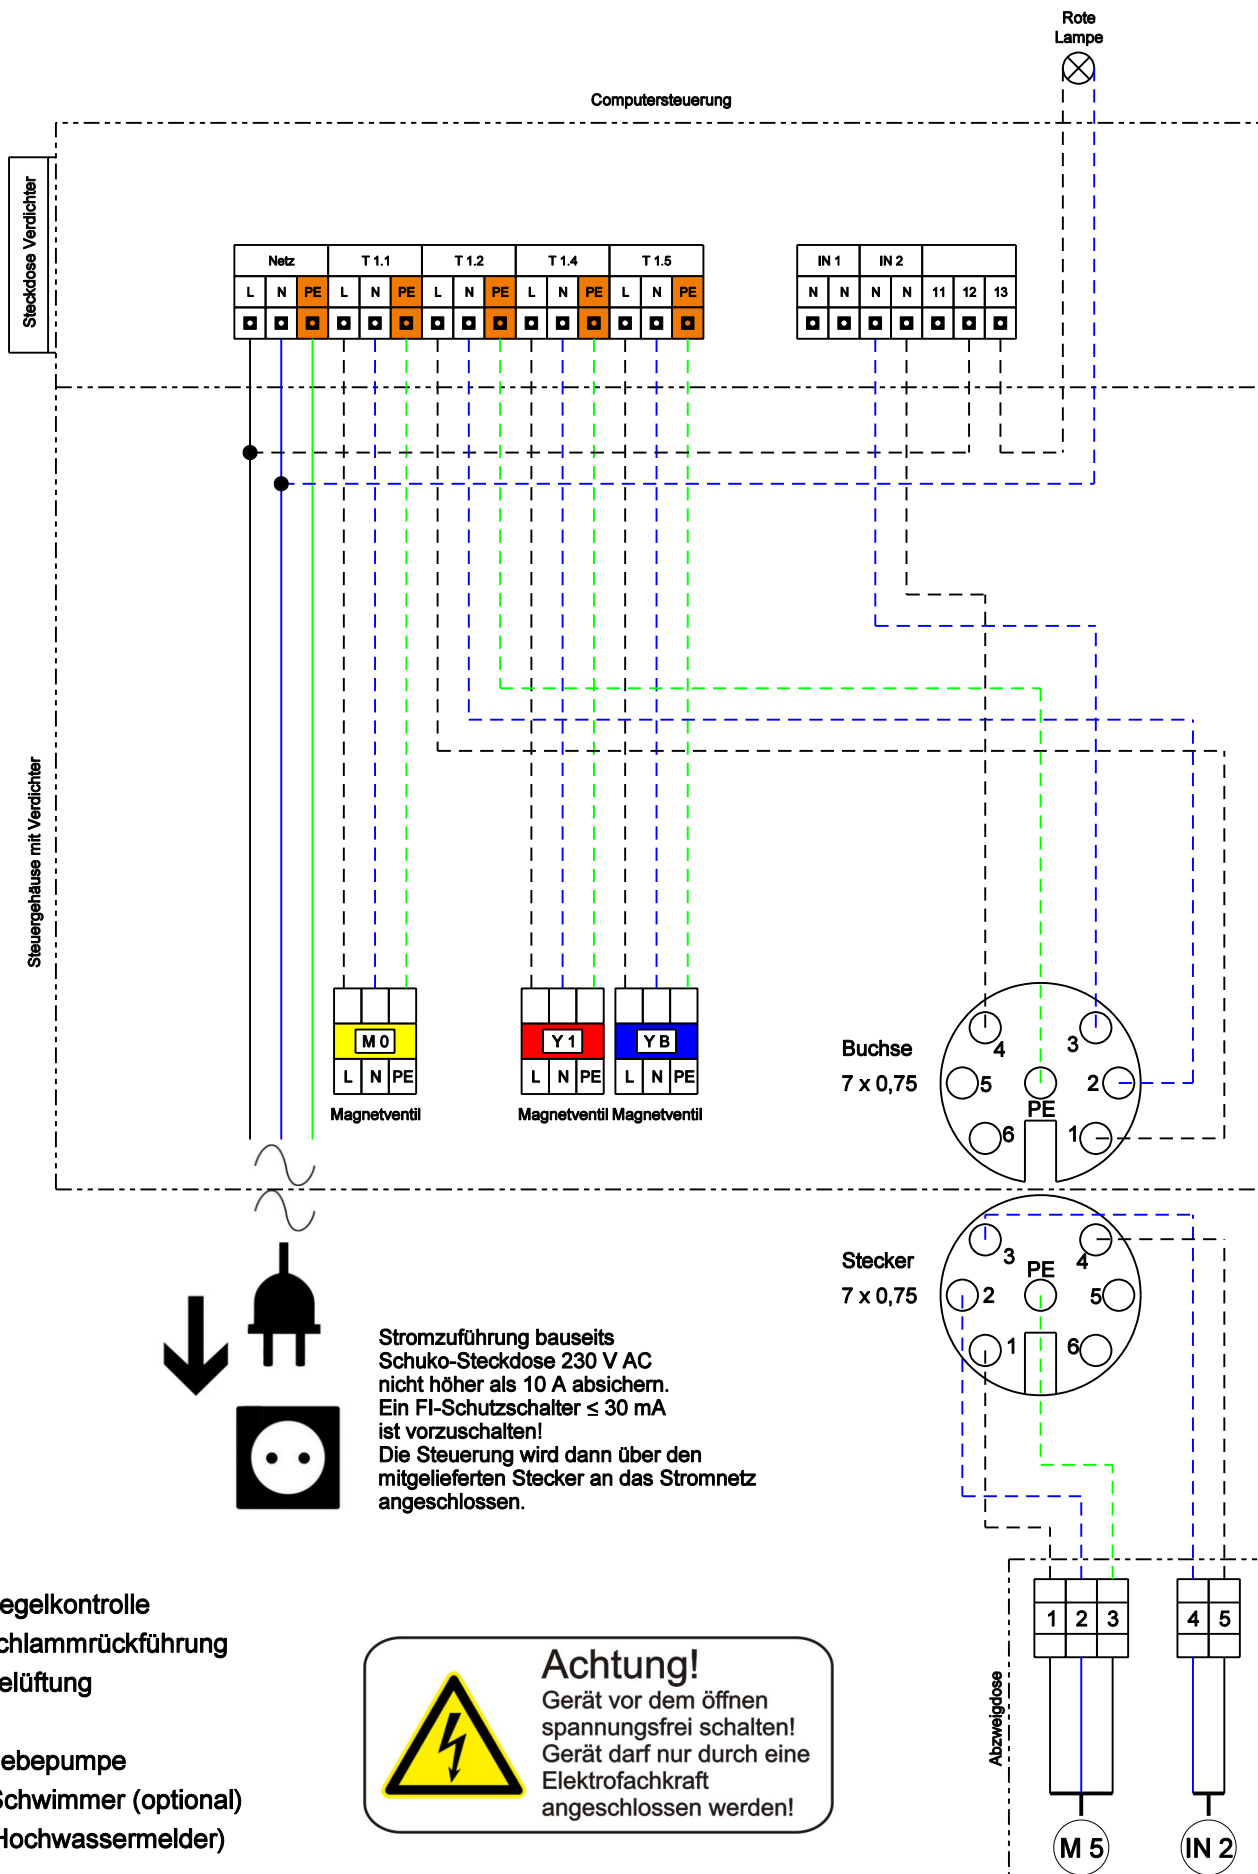

Stromzuführung bauseits
Schuko-Steckdose 230 V AC
nicht höher als 10 A absichern.
Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA
ist vorzuschalten!
Die Steuerung wird dann über den
mitgelieferten Stecker an das Stromnetz
angeschlossen.

- M 0 = Pegelkontrolle
- Y 1 = Schlammrückführung
- Y B = Belüftung
- M 5 = Hebepumpe
- IN 2 = Schwimmer (optional)
(Hochwassermelder)

Achtung!
Gerät vor dem öffnen
spannungsfrei schalten!
Gerät darf nur durch eine
Elektrofachkraft
angeschlossen werden!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Freigabe:
KLPBB+EP1B2-3K3B3K17	30.08.16	a	T. S.	

Technische Änderungen vorbehalten!